


A No

Istniejąca Rozdzielnica

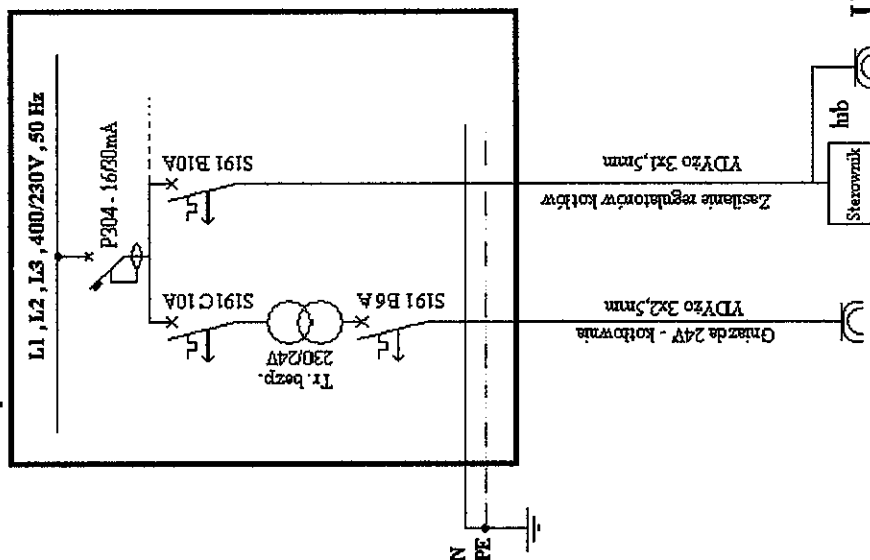

1. Dla nowozabudowanego pieca centralnego ogrzewania wprowadzić osobny obwód zasilający. Obwód ten wprowadzić z istniejącej rozdzielnicy nn zasilającej pomieszczenia kotłowni.
2. W razie potrzeby w rozdzielnicy nn można dodatkowo zainstalować transformator bezpieczeństwa, z którego należy wprowadzić obwód 24 V.
3. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kotłowni tylko ze stykiem ochronnym jako hermetyczne montowane na wysokości 1,2m
4. W rozdzielnicy zainstalować aparaty wg schematu zasilania

Układ Sieci TN-S - ochrona inż. Krzysztof Kania
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 prowadzenia robótami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i elektrycznych i elektrycznych z wyjątkami

Investor:	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Nazwa obiektu:	ZAP0225/PWOE09	Data:	01-2011
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kania	Nazwa projektu:	ZAP0225/PWOE09	Podpis:	
ZSP ul. Dąbrowszczaków w Białogardzie					
Wymiana kotła gazowego na kondensacyjny					
Schemat zasilania kotła					
Rys nr 1					