


**Załącznik do robót elektrycznych Białogard, ul. Plac Wolności – Starostwo Powiatowe  
w Białogardzie**

1. Istniejące złącze kablowe wnekowe przy wejściu od ul. Kościelnej należy zdemontować ze względu na kolizję z wejściem do windy.
2. Zdemontowane złącze zamontować wg załączonego rysunku.
3. Przełożyć kable do złącza kablowego, przedłużenie kabli – wykorzystać zapasy ułożone w ziemi. Kable krótkie należy przedłużyć montując zestaw muf termokurczliwych.
4. Wszystkie prace z przebudową złącza kablowego i kabli uzgodnić z Energa – Operator S.A. Rejon energetyczny w Białogardzie.
5. Zajęcie i rozebranie chodnika ( przy przekładaniu kabli ) uzgodnić z Urzędem miasta Białogard.


  
Inż. **Grzegorz Kozłowski**  
nr ew. woj. bud. GT-V-53090/77 § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 2  
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
ul. Ks. Bogusława X 2/6, 78-200 BIAŁOGARD

STAN ISTNIEJĄCY

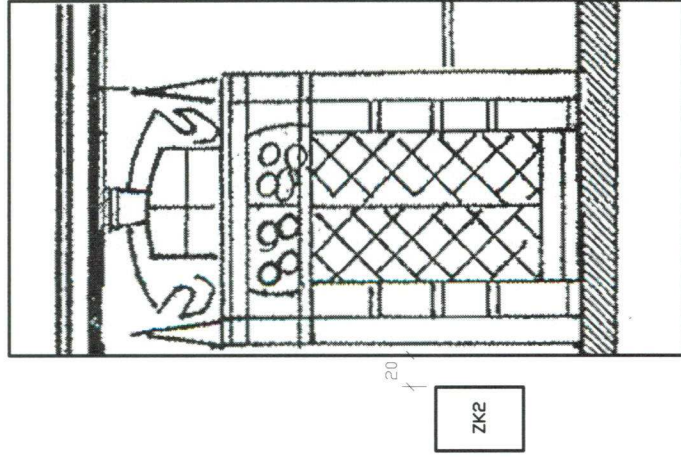

Wejście do budynku

STAN PROJEKTOWANY

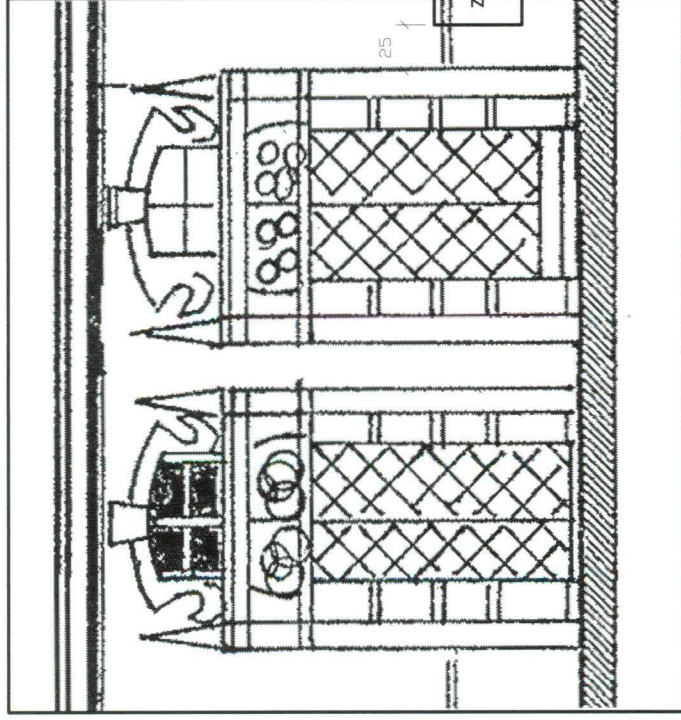

Wejście do windy

Wejście do budynku

Istniejące złącze kablowe ZK2 przenieść wg załączonego rysunku

Kable energetyczne w ziemi, zmuflować, wyprowadzić do przeniesionego złącza z demontażu i podłączyć kable w ZK

inż. *[Signature]* **inżynier**  
nr ew. ul. bud. GT-4638/77 3 2 ul. *[Signature]* 11 13 ul. 1 PK  
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  
ul. Ks. Bogusława X 2/6, 79-200 BIAŁOGARD